



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒๐ ภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๑.๑ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้า

๑.๒ มาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดการใช้พลังงาน

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๒.๒ ติดป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน ผ่านระบบ e-report ([www. E-report.energy.go.th](http://www.E-report.energy.go.th)) ซึ่งได้นำข้อมูลการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง) มากำหนดวิธีการลดการใช้พลังงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด มีผลดังนี้

๑. ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง ได้ตั้งงบประมาณด้านพลังงาน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท แยกเป็นงบประมาณค่าไฟฟ้า จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณค่าน้ำมัน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	38.00	39.00	40.00	40.00	41.00	41.00	34.00	39.00	47.00	47.00	47.00	49.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	144.00	176.00	160.00	160.00	152.00	184.00	136.00	144.00	168.00	128.00	176.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	255.00	250.00	265.00	222.00	190.00	158.00	263.00	155.00	245.00	238.00	256.00	262.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50	60.50
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	60.00	55.00	69.00	46.00	56.00	50.00	68.00	45.00	52.00	66.00	67.00	72.00


๒. การเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๔ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒.๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๔๘,๘๙๓ kwh ค่ามาตรฐาน ๓๑,๕๐๐.๓๙ kwh ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกินค่ามาตรฐาน ๕๕.๒๑ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ไฟฟ้า จำนวน ๒๓๑,๓๑๐.- บาท

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	2,697.51	2,539.48	2,724.93	2,380.77	2,396.58	2,371.14	2,803.05	2,403.57	2,799.20	2,883.05	2,609.05	2,892.06
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	3,728.00	4,538.00	4,128.00	3,098.00	3,741.00	3,707.00	4,578.00	4,035.00	4,603.00	4,168.00	4,240.00	4,329.00

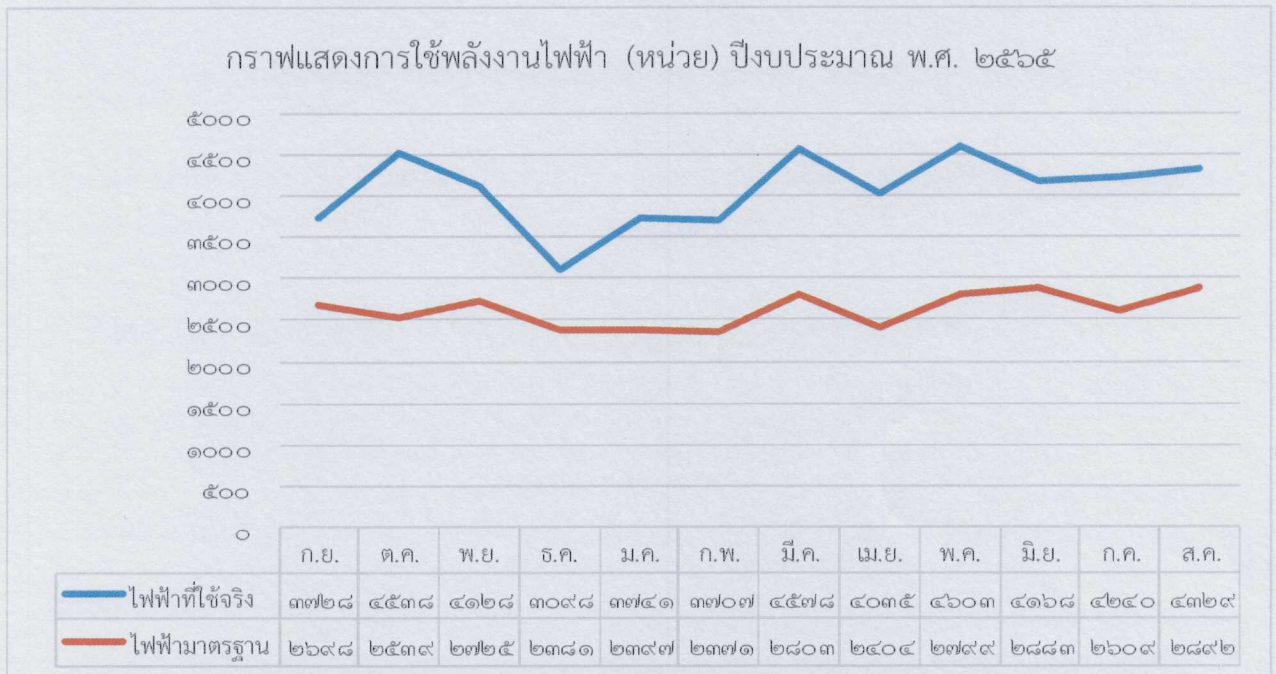


๒.๒ การใช้เชื้อเพลิง

พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประกอบด้วย

๑. น้ำมันเบนซิน จำนวน ๐ ลิตร
๒. น้ำมันแก๊สโซฮอล จำนวน ๑๙ ลิตร
๓. น้ำมันดีเซล/ไบโอดีเซล จำนวน ๕,๒๖๐.๒๑ ลิตร

มีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจริง ๕,๐๑๔.๓๐ ลิตร ค่ามาตรฐาน ๑๒,๐๔๐.๖๕ ลิตร ผลการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ๕๘.๓๕ % ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้พลังงานเชื้อเพลิง จำนวน ๑๖๖,๘๐๘.๙๐ บาท

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	963.95	974.24	984.53	984.53	994.81	994.81	922.80	974.24	1,056.54	1,056.54	1,056.54	1,077.12
น้ำมันที่ใช้จริง	342.00	458.70	541.00	437.00	420.70	475.00	475.00	152.00	418.00	476.84	439.85	378.21

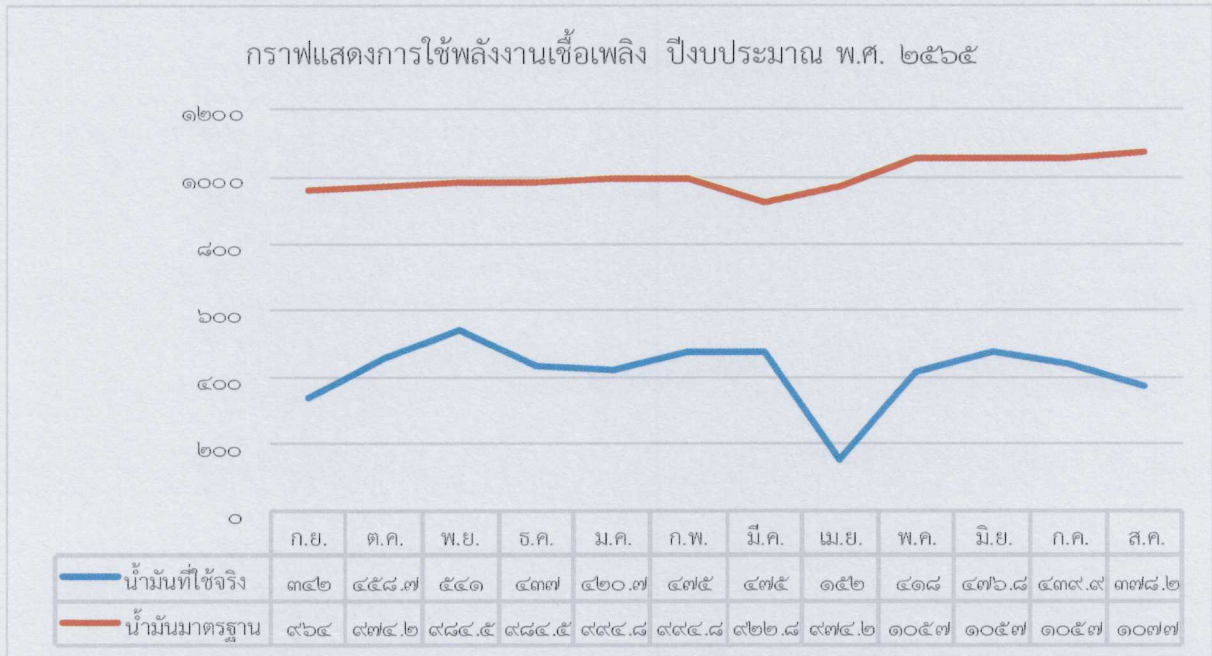

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสาธิต ฤทธิเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาง